


Verbindingsprotocol voor Climapipe:

Onderstaande beschrijving geeft aan hoe de verbinding met een climatrix element dient te gebeuren om binnen de 10 jarige productgarantie te vallen:

1. Haaks op maat afsnijden van de climapipe.




2. Calibreren met Rhinospeed 16mm en zorgen dat de kunststof aan de binnenzijde van de climapipe afgeschuind wordt. Geen scherpe kanten!

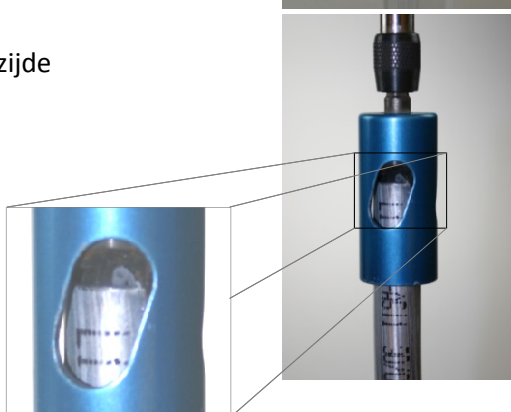


3. De climatrix huls(ref. 50002452) schuiven over de climapipe.

Climatrix huls
50002452

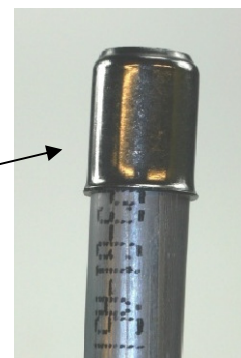

4. De rhinopex persfitting maat 16mm schuiven over de climatrix huls. Er dient dus een dubbele pershuls aanwezig te zijn.

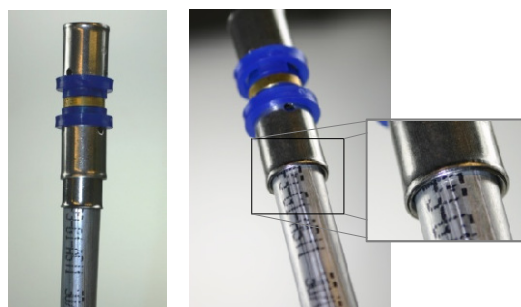

5. Verbinden met de installatie. (Standaard Rhinopex geïsoleerde buis)



6. Afpersen met persgereedschap profiel TH



7. Installatie onder druk zetten 10bar gedurende 24uren.
8. Controleren op lekken, bij lek Rofix contacteren, indien ok, onderstaand persrapport invullen.